



INDUCT 10000



Спецификация

- Система очистки воздуха, встраиваемая в приточную вентиляцию
- Площадь действия: до 930 м² *
- Размер: 28 см x 28 см x 43,2 см
- Вес: 1,8 кг
- Индикатор управления UV лампой
- Не нуждается в специальном техническом обслуживании.

Применение

- Офисные центры
- Медицинские учреждения
- Гостиничные комплексы
- Промышленные помещения
- Сельское хозяйство
- Птицеводство
- Животноводство
- Торговые центры
- Аквапарки
- Рестораны
- Спортивные клубы

Технологии




INDUCT 10000 с двойной ActivePure® матрицей, значительно снижает уровень неприятных запахов в воздухе, удаляет микробный состав в потоке воздуха и с поверхностей с помощью запатентованной технологии ActivePure®. Технология ActivePure® действует на основе высокоинтенсивного UV света и фотокаталитической матрицы, благодаря которым происходит процесс оксидации.

Научные исследования доказали, что технология ActivePure® существенно снижает микробный состав на поверхностях и в потоке воздуха: Кишечная палочка E-Coli (Escherichia coli), Листерия (Listeria monocytogenes), Стрептококк (Streptococcus spp.), Pseudomonas aureuginosa, Сибирская язва (Bacillus spp.), Грибы кандиды (Candida albicans) и Чёрная плесень (Stachybotrys chartarum). Данные были одобрены Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Данная продукция не предназначена для диагностики, прогнозирования, лечения и оценки заболеваний.

INDUCT 10000	RU40537
электрические характеристики	Переменный ток: 120-240 В, 50/60 Гц Потребляемая мощность: 40 Вт
механические характеристики	Встроенная система управления UV лампой Безопасный переключатель с блокировкой от неправильного срабатывания
размеры	28 см x 28 см x 43,2 см
вес	1,8 кг
макс. температура	93 °C


*Площадь действия рассчитана при высоте помещения 2,4 м.

СИСТЕМА ВСТРАИВАЕМАЯ В ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КАНАЛ

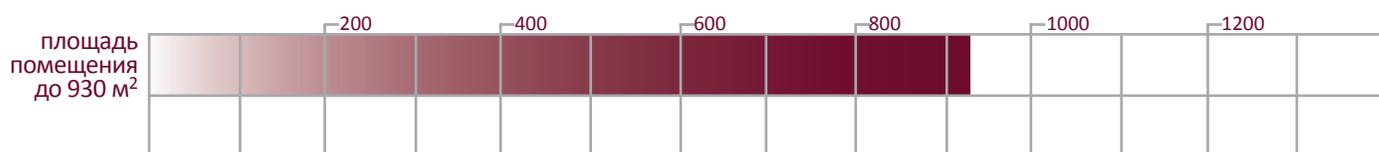


INDUCT 10000 идеально подходит для систем приточной вентиляции и кондиционирования.

Схема установки

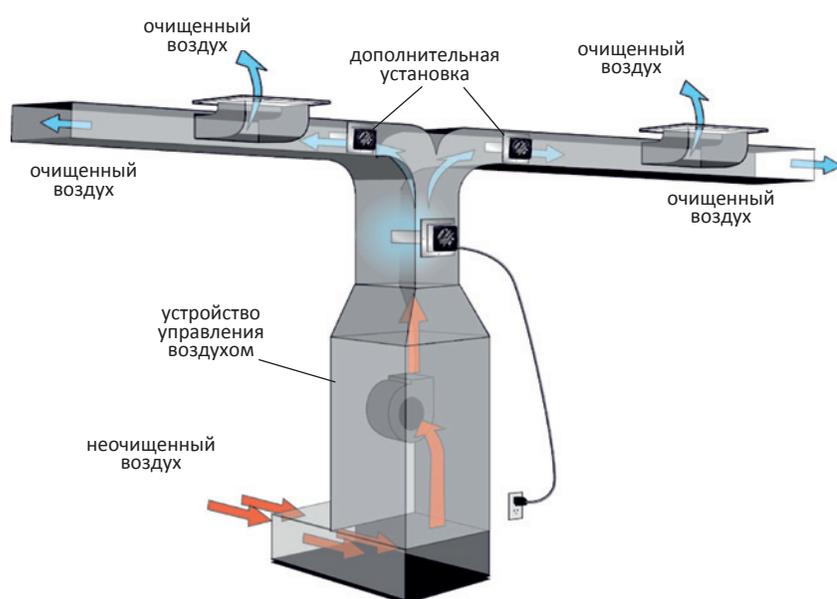

Пример установки



Типичный вид установки внутри вентиляционного канала

INDUCT 10000

Установка:

- Четыре монтажных отверстия в корпусе обеспечивают быструю установку.
- INDUCT 10000 должен быть обязательно установлен только после устройства управления воздухом в системе вентиляции и кондиционирования.
- Место установки INDUCT 10000 в системе каналов должно быть чистым и сухим для обеспечения плотного приклеивания прокладочных материалов и других липких лент.

Выберите место для установки INDUCT 10000, проверив соответствие модели и предполагаемой площади помещения.

Примечание:

- Не рекомендуется подключение оборудования через удлинитель по технике безопасности.
- Установка должна осуществляться специалистом в области систем вентиляции.